

recharge DYLAMO

Installations- und Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweis	3
2 Anschluß	3
2.1 Benutzeroberfläche aufrufen.....	4
3 Dashboard	4
3.1 Systemeinstellung	5
3.1.1 Standort	5
3.1.2 Backendverbindungen.....	6
3.1.3 Konfigurationen.....	6
3.1.4 Netzdienliche Steuerung.....	7
3.1.5 Ladestationen.....	7
3.1.6 Messgeräte.....	8
3.1.7 Begrenzungen.....	8
3.1.8 Email.....	9
3.1.9 Geräteeinstellung.....	9
3.2 Einstellung.....	10
3.2.1 ID Tags.....	10
3.2.2 Benutzer.....	10
3.2.3 Gebühren	11
3.3 Ladevorgänge.....	11
3.3.1 Überblick über die Ladevorgänge	12
3.3.2 Abrechnung.....	12
3.4 Lizenz.....	13
3.5 Logs.....	13
4 Allgemeine Informationen	13
5 Anschlüsse und Schnittstellen	14
6 Stromversorgung	14
7 Abmessungen und Umgebung	14
8 Weitere Informationen	14

1 Sicherheitshinweise

Das Gerät ist eine EdgeBOX- mit einer Schutzklasse IP65.

Die Installation und der Eingriff ins Stromnetz kann zu schweren Verletzungen, bis hin zu einem tödlichen Stromschlag führen. Lebensgefahr durch Stromschlag! An den spannungsführenden Teilen des Netzteils liegen lebensgefährliche Spannungen an. Das mitgelieferte Netzteil ist ein 24 Volt Netzteil mit max. 1,5A und darf nur verwendet werden.

Der Anschluss, die Installation darf nur von Fachpersonal bzw. einer Elektrofachkraft im spannungs- bzw. stromlosen Zustand durchgeführt werden.

Die Spannungsfreiheit muss zwingend überprüft werden. Dieser stellt sicher, dass alle Installationen entsprechend der gültigen, DIN und VDE Normen durchgeführt werden.

Die EdgeBox Gerät muss geerdet werden!

- acharge DYLAMO nur in trockener Umgebung verwenden und von Flüssigkeiten fern halten.

acharge DYLAMO nur in zugelassenen Gehäusen oder Elektroverteilern nach dem EVU-Zähler installieren, so dass sich die Anschlüsse für die Außen- und Neutralleiter hinter einer Abdeckung oder eines Berührungsschutzes befinden.

Die Gehäuse oder Elektroverteiler dürfen nur über Schlüssel oder Werkzeug zugänglich sein, um den Zugang auf befugtes Personal zu beschränken.

2 Anschluß

Den acharge DYLAMO über das mitgelieferte Netzteil mit Spannung versorgen und den Pluspol mit VIN und den Minuspol mit GND verbinden. Netzwerkkabel am Netzwerkanschluss des acharge DYLAMOs anschließen. Das andere Ende des Netzwerkkabels mit einem Switch, Router bzw. direkt mit dem PC/Laptop verbinden.



Controller Hardware

2.1 Benutzeroberfläche aufrufen

In einem Netzwerk mit DHCP muss die vergebene IP Adresse über den Router ermittelt werden.

Über die URL [https://\[IP\]](https://[IP]) ist die Benutzeroberfläche des acharge DYLAMO erreichbar. Sollte kein DHCP zur Verfügung stehen, ist die Benutzeroberfläche über die Adresse <https://172.16.0.1> immer erreichbar. Dazu muss auf dem PC/ Laptop eine statische IP in dem Adressbereich 172.16.0.0/255.255.0.0 eingerichtet werden, die sich im selben Subnetz befindet.

Bitte achten Sie darauf, dass keine IP Adressen doppelt vergeben werden!

User: admin@admin.com

Passwort: admin

Die URL für das Backend lautet: ws://172.16.0.1:8090

und muss in den Ladestationen als Backend-URL eingetragen werden.

Der Adressraum für die Ladestationen ist: 172.16.0.20 - 172.16.255.255

Beispiel:

In diesem Beispiel werden die ersten Adressen (172.16.0.2-172.16.0.20) für administrative Zwecke (PC/Laptop) oder Smartmeter frei gehalten.

Ladestation 1 bekommt: 172.16.0.21

Ladestation 2 bekommt: 172.16.0.22


.

Ladepunkt N bekommt: 172.16.N.N

Diese Konfiguration sollte verwendet werden, wenn keine andere Netzkonfiguration durch den Kunden vorgegebene ist. Eine detaillierte Dokumentation über die verteilten Adressen muss angelegt werden. Mit der Hilfe des Schaltschemas werden dann die Begrenzungen, wie in 3.1.7 beschrieben ist, eingerichtet.

3. Dashboard

Das Dashboard ist die zentrale Anlaufstelle um auf alle anderen Elemente zugreifen zu können.

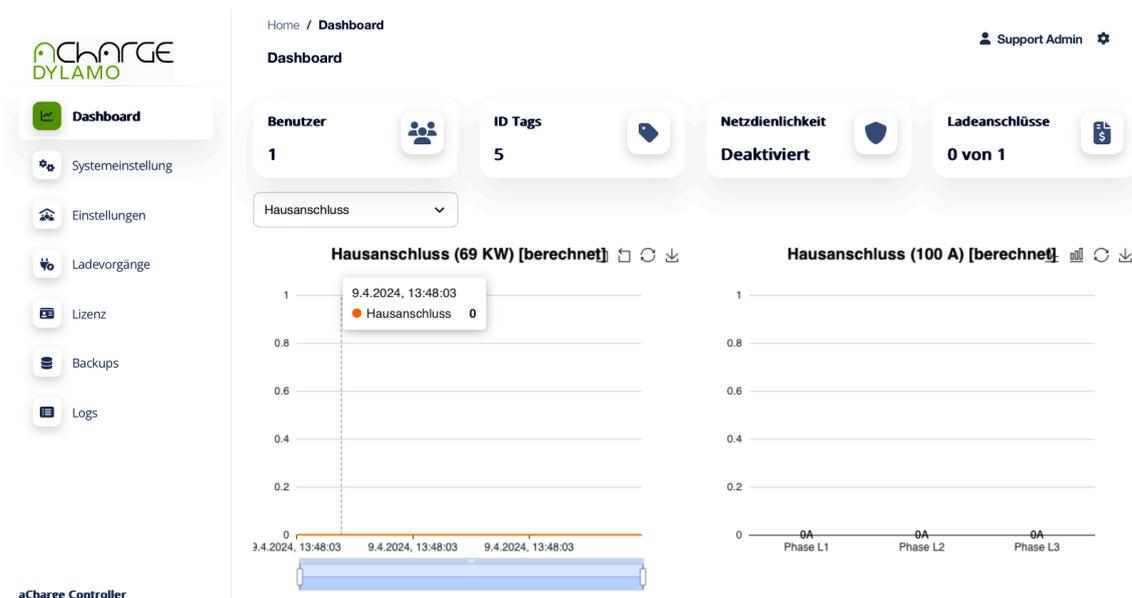

3.1 Systemeinstellung

In den Systemeinstellungen werden folgende Parameter, wie in der Abbildung dargestellt konfiguriert.

Home / Systemeinstellung

Support Admin

Systemeinstellung

- Standort**
Verwaltung des Hauptanschlusses
- Backendverbindung en**
Erstellung und Verwaltung von Cloud-Diensten und Abrechnungssystemen
- Konfigurationen**
Erstellung und Verwaltung von Konfigurationswerten
- Netzdienliche Steuerung**
Verwaltung der Netzdienlichen Steuerung und ihrer Stufen
- Ladestationen**
Erstellung und Verwaltung von Ladestationen
- Messgeräte**
Erstellung und Verwaltung von verbundenen Messgeräten
- Begrenzungen**
Erstellung und Verwaltung von Messpunkten und Begrenzungen
- Email**
Erstellung und Verwaltung von EMailkonfigurationen
- Geräteeinstellungen**
Verwaltung des Gerätes

aCharge Controller
Server Version: 0.46.4
App Version: 0.17.5
Speicher: 11 % (6.23 GiB/58.05 GiB)

3.1.1 Standort

Verwaltung des Hauptanschlusses mit Adresse und definierbarem Messpunkt.

< ZURÜCK

Home / Systemeinstellung / Installationen

Support Admin

Installationen

ID	BESCHREIBUNG	KONTAKT	MESSPUNKT	
1	Musterhaus	Mustermann	Hausanschluss	

3.1.2 Backendverbindungen

Erstellung und Verwaltung von Cloud-Diensten und Abrechnungssystemen. Es können gleichzeitig mehrere Backends definiert und aktiviert werden. Diese können den Ladestationen zugeordnet werden. Dabei kann jede Ladestation immer nur eine Backendadresse zugeordnet werden.

Navigation: < ZURÜCK | Home / Systemeinstellung / Backends | Support Admin

Backends

Einstellungen + HINZUFÜGEN

NAME	URL	CLIENTID	IN VERWENDUNG	AKTIONEN
Acemo GmbH a-Charge	wss://acharge.de/api/ocpp16/4ac078ad-2e5b-48f9-92aa-f554cf7134c9	acc-posid-001	<input checked="" type="checkbox"/>	
DEMO_CC	wss://wstest.chargecloud.de/demo/9d8326038145a00af72e41ecf38e8df2/	ABL_10308225	<input checked="" type="checkbox"/>	

3.1.3 Konfigurationen

Erstellung und Verwaltung von Konfigurationswerten.

Einstellungen + HINZUFÜGEN

ID	BEREICH	KODE	NAME	WERT	
2	ocpp	HeartbeatInterval	Chargepoint heartbeat interval	1800	
3	ocpp	MeterValueSampleInterval	time between sample values in seconds	15	
17	load	minimumChargingRateAmpere	minimum charging rate in A	7	
18	load	identificationEnabled	loop through all connectors to identify charging capabilities for every charging session	0	
19	load	identifyTimeSeconds	minimum time a charging session is suspected to be under identification	60	
20	load	identifyEnergyWh	minimum energy a charging session is suspected to be under identification	10	
21	load	reactionTimeSeconds	time to wait before car is reacting to a change allowed load	60	
22	load	avoidSetChargeprofile	do not set anything to the chargepoint	0	

3.1.4 Netzdienliche Steuerung

Verwaltung der Netzdienlichen Steuerung und ihrer Stufen. Es können vier Stufen frei definiert werden.

3.1.5 Ladestationen

Erstellung und Verwaltung von Ladestationen. Die Adresse des Controllers wird in den Ladestationen eingestellt. Diese Ladestationen melden sich bei aktivem "Automatisch Erlauben" selbständig an diesem Controller an. Anschließend müssen die Ladestationen den entsprechenden Begrenzungen zugeordnet werden.

3.1.6 Messgeräte

Erstellung und Verwaltung von verbundenen Messgeräten. Der EM420 und die UNIEQ box Family sind vorkonfiguriert und können ausgewählt werden.

3.1.7 Begrenzungen

Erstellung und Verwaltung von Messpunkten und Begrenzungen. Die Ladestationen müssen immer unterhalb von dem Reiter "Ladeinfrastruktur" angeordnet werden. Die Ebene "Ladeinfrastruktur" kann es nur einmal geben.

3.1.8 Email

Erstellung und Verwaltung von Emailkonfigurationen.



- Dashboard
- Systemeinstellung**
- Einstellungen
- Ladevorgänge
- Lizenz
- Backups
- Logs

aCharge Controller
Server Version: 0.46.4
App Version: 0.17.5
Speicher: 11 % (6.23 GiB/58.05 GiB)

Email-Einstellungen

Email-Einstellungen EMAIL TESTEN

aktiviert

Host
localhost

Port
25

Username
charge@acemo.eu

Password
.....

Verschlüsselung
TLS

Von
noreply@acemo.eu

Kopie
user@name.com

Start Template

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>%%TITLE%%</title>
</head>
<body>
<p>Hallo %%USERNAME%%</p>
<p></p>
<p>Ihr Ladevorgang mit der Nummer:%%TRANSACTION%% wurde soeben an
unserer Station %%CHARGEPOINT%% (Stecker:%%CONNECTOR%%) gestartet.</p>
<p></p>
<p>Wir freuen uns, Sie mit Strom beliefern zu dürfen.</p>
</body>
```

Stop Template

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>%%TITLE%%</title>
</head>
<body>
<p>Hallo %%USERNAME%%</p>
<p></p>
<p>Ihr Ladevorgang mit der Nummer:%%TRANSACTION%% wurde soeben an
unserer Station %%CHARGEPOINT%% (Stecker:%%CONNECTOR%%) gestartet.</p>
<p></p>
<p>Wir freuen uns, Sie mit Strom beliefern zu dürfen.</p>
</body>
```

SPEICHERN

3.1.9 Geräteeinstellung

Verwaltung des Gerätes.



- Dashboard
- Systemeinstellung**
- Einstellungen
- Ladevorgänge
- Lizenz
- Backups
- Logs

aCharge Controller
Server Version: 0.46.4
App Version: 0.17.5
Speicher: 11 % (6.23 GiB/58.05 GiB)

[< ZURÜCK](#)

Home / Systemeinstellung / **Geräteinstellungen** Support Admin

Geräteinstellungen

Geräteinstellungen NEUSTART CONTROLLER

Gerätetyp
Raspberry Pi 1-4

Host
acc

SPEICHERN

3.2 Einstellung

Home / Einstellungen

Support Admin ⚙️

Einstellungen

- ID Tags: Verwaltung von ID Tags und erstellen neuer ID Tags
- Benutzer: Verwaltung von Benutzern und erstellen neuer Benutzer
- Gebühren: Einstellen von Gebühren (Arbeitspreis und Grundpreis)

3.2.1 ID Tags

Verwaltung von ID Tags und erstellen neuer ID Tags.

< ZURÜCK

Home / Einstellungen / ID Tags

Support Admin ⚙️

ID Tags

+ HINZUFÜGEN

ID TAG	BENUTZER	ABLAUF DATUM UND UHRZEIT	AKTIV	AKTIONEN
7246758E	SUPPORT ADMIN	01.04.2000 02:00:00	Ja	✏️ 🗑️
A62D0B96-66B6-445F-A	ACHARGE BACKEND	03.02.2044 12:45:59	Ja	✏️ 🗑️
4D3A024C	ACHARGE BACKEND	27.03.2024 19:56:37	Ja	✏️ 🗑️
78CCE738-C8BA-4B23-9	ACHARGE BACKEND	03.02.2044 12:45:59	Ja	✏️ 🗑️
11D0535B-2970-472B-A	ACHARGE BACKEND	03.02.2044 12:45:59	Ja	✏️ 🗑️

3.2.2 Benutzer

Verwaltung von Benutzern und erstellen neuer Benutzer.

< ZURÜCK

Home / Einstellungen / Benutzer

Support Admin ⚙️

Benutzer

+ HINZUFÜGEN

BENUTZER ID	NAME	TELEFON	EMAIL	ANZAHL ID TAGS	AKTION
1	Support Admin	0	admin@admin.com	1	✏️
2	aCharge Backend	0	acharge@acemo.eu	4	✏️ 🗑️

3.2.3 Gebühren

Einstellen von Gebühren (Arbeitspreis und Grundpreis).

The screenshot shows the 'Gebühren' (Fees) configuration page. On the left is a navigation sidebar with the ACHARGE DYLAMO logo and menu items: Dashboard, Systemeinstellung, **Einstellungen** (highlighted), Ladevorgänge, Lizenz, Backups, and Logs. The main content area has a breadcrumb trail 'Home / Einstellungen / Gebühren' and a user profile 'Support Admin' with a settings icon. Below the title 'Gebühren', there are two input fields: 'Monatliche Grundpreis in EUR' and 'Arbeitspreis pro kWh in EUR', both containing the value '0'. A green 'SPEICHERN' (Save) button is centered at the bottom of the form.

3.3 Ladevorgänge

The screenshot shows the 'Ladevorgänge' (Charging Processes) overview page. The navigation sidebar is similar to the previous page, but 'Ladevorgänge' is highlighted. The main content area has a breadcrumb trail 'Home / Ladevorgänge' and a user profile 'Support Admin'. Below the title 'Ladevorgänge', there are two cards: 'Überblick' (Overview) with the description 'Ansicht aller Ladevorgänge' and 'Abrechnung' (Billing) with the description 'Erstellen von Monatlichen oder Jährlichen Abrechnungen'. Both cards contain a small white square icon.

3.3.1 Überblick über die Ladevorgänge

Ansicht aller Ladevorgänge.

07.09.2023 18:18:19	VOLT_1089	1	ACDCBD52	0.99 kWh	0.44 €
07.09.2023 14:40:48	VOLT_1090	1	E19ED104	8.54 kWh	3.84 €
07.09.2023 14:06:43	VOLT_1089	2	ACDCBD52	9.50 kWh	4.27 €
07.09.2023 10:20:28	VOLT_1090	1	E19ED104	4.54 kWh	2.04 €
06.09.2023 15:39:04	VOLT_1090	1	E19ED104	4.51 kWh	2.03 €
05.09.2023 14:41:34	VOLT_1089	2	ACDCBD52	11.18 kWh	5.03 €
05.09.2023 11:01:40	VOLT_1090	1	E19ED104	0.00 kWh	0.00 €
05.09.2023 10:56:44	VOLT_1082	1	0C7CA152	0.17 kWh	0.08 €
04.09.2023 15:16:46	VOLT_1090	1	E19ED104	4.28 kWh	1.92 €
04.09.2023 10:31:57	VOLT_1082	1	0C7CA152	10.76 kWh	4.84 €
03.09.2023 17:25:20	VOLT_1090	1	E19ED104	6.99 kWh	3.15 €
02.09.2023 13:18:10	VOLT_1090	1	E19ED104	4.90 kWh	2.21 €
01.09.2023 23:26:37	VOLT_1090	1	E19ED104	5.76 kWh	2.59 €
01.09.2023 15:03:10	VOLT_1090	1	E19ED104	4.10 kWh	1.84 €
01.09.2023 11:15:37	VOLT_1082	1	0C7CA152	4.92 kWh	2.22 €
31.08.2023 15:20:06	VOLT_1090	1	E19ED104	3.51 kWh	1.58 €
Mit einem Grundpreis von					+ 4.95 €
Zwischensumme				362.24 kWh	163.01 €
					198.93 €

3.3.2 Abrechnung

Erstellen von monatlichen oder jährlichen Abrechnungen.

< ZURÜCK

Home / Ladevorgänge / Rechnung

Support Admin

Rechnung

Rechnung erstellen

Monatlich | Jährlich

Monat: 12. März 2024 Benutzer

Benutzerdefinierte Gebühren verwenden

VORSCHAU

Mit den ausgeählten Datum und IDtag wurden keine Daten gefunden

3.4

Lizenz

Home / **Lizenz** Support Admin ⚙️

Lizenz

backend_acharge_clientid acc-posit-001	backend_acharge_location POSID	Andere Backends erlaubt Ja
Maximale Anzahl Backends 1	Maximale Anzahl Ladepunkte 90	Maximale Anzahl ID-Tags 90
Seriennummer 0000000afd2d052	Maximale Anzahl Benutzer 90	Gültig bis 17:00:43 - 20.11.2123

AKTIV

Geräteidentifikation
0000000afd2d052

ID KOPIEREN

Schlüssel
eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJyYWNrZW5kX2FjaGFyZ2V5Ij0000000afd2d052

AKTUALISIEREN

aCharge Controller
Server Version: 0.47.1
App Version: 0.18.0
Speicher: 11 % (6.27 GiB/58.05 GiB)

3.5 Logs

Für eine sinnvolle Ausgabe der Statusmeldungen können hier entsprechende Filter gesetzt werden.

4 Allgemeine Informationen

- **Modell:** EdgeBox-RPi-200 (Raspberry CM4)
- **Hersteller:** seeed studio
- **Betriebssystem:** Linux-basiert
- **Prozessor:** Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 64-bit @1.5GHz
- **Speicher:** 1G/2G/4G RAM, 64 GB eMMC
- **Storage:** 8GB/16GB/32GB eMMC M.2 slot für SSD

5 Anschlüsse und Schnittstellen

- **Ethernet:** 1 x RJ45 port support 10/100m/1000M
- **Wireless:** 2.4GHz,5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 5.0, BLE, Dualband 802.11ac optional
- **USB-Anschlüsse:** 2 x USB 2.0
- **HDMI-Ausgang:** HDMI2.0 bis 4k@60Hz
- **Digital Input:** 2x isolierte DI
- **Digital Output:** 2x isolierte DO
- **Bus:** 1x isolierte RS485, 1x RS232
- **Erweiterungssteckplatz:** 1x mini PCIe slot support 4GLTE, LoRaWAN, Zigbee
- **Storage Erweiterung:** M.2 socket 2242 NVME SSD card support

6 Stromversorgung

- **Stromquelle:** 12V bis 36V DC
- **Stromverbrauch:** Durchschnittlich 3W

7 Abmessungen und Umgebung

- **Abmessungen:** 124 mm x 76 mm x 35 mm
- **Betriebstemperatur:** -20°C bis +60°C
- **Lagertemperatur:** -20°C bis +75°C

8 Weitere Informationen

- **EMI:** IEC 61000-6-2
- **ESD Portektion:** 4kV/8kV mit IEC 61000-6-2
- **Zertifizierungen:** CE, FCC
- **Zusätzliche Eigenschaften:** Optional UPS, RTC, Watchdog Timer, Optional Verschlüsselung mit ATECC608a Chip

9 Kontakt

Acemo GmbH

Schloss-Rahe-Str. 3 | 52072 Aachen | Deutschland

Telefon: 0241-89438020 | Telefax: 0241-89438020 | E-Mail: info@acemo.eu